


Va multumim pentru intelegere.

1571/07.12.2020

07.12.2020

STR.ULIERULUI NR.9 - PLOIESTI-PR

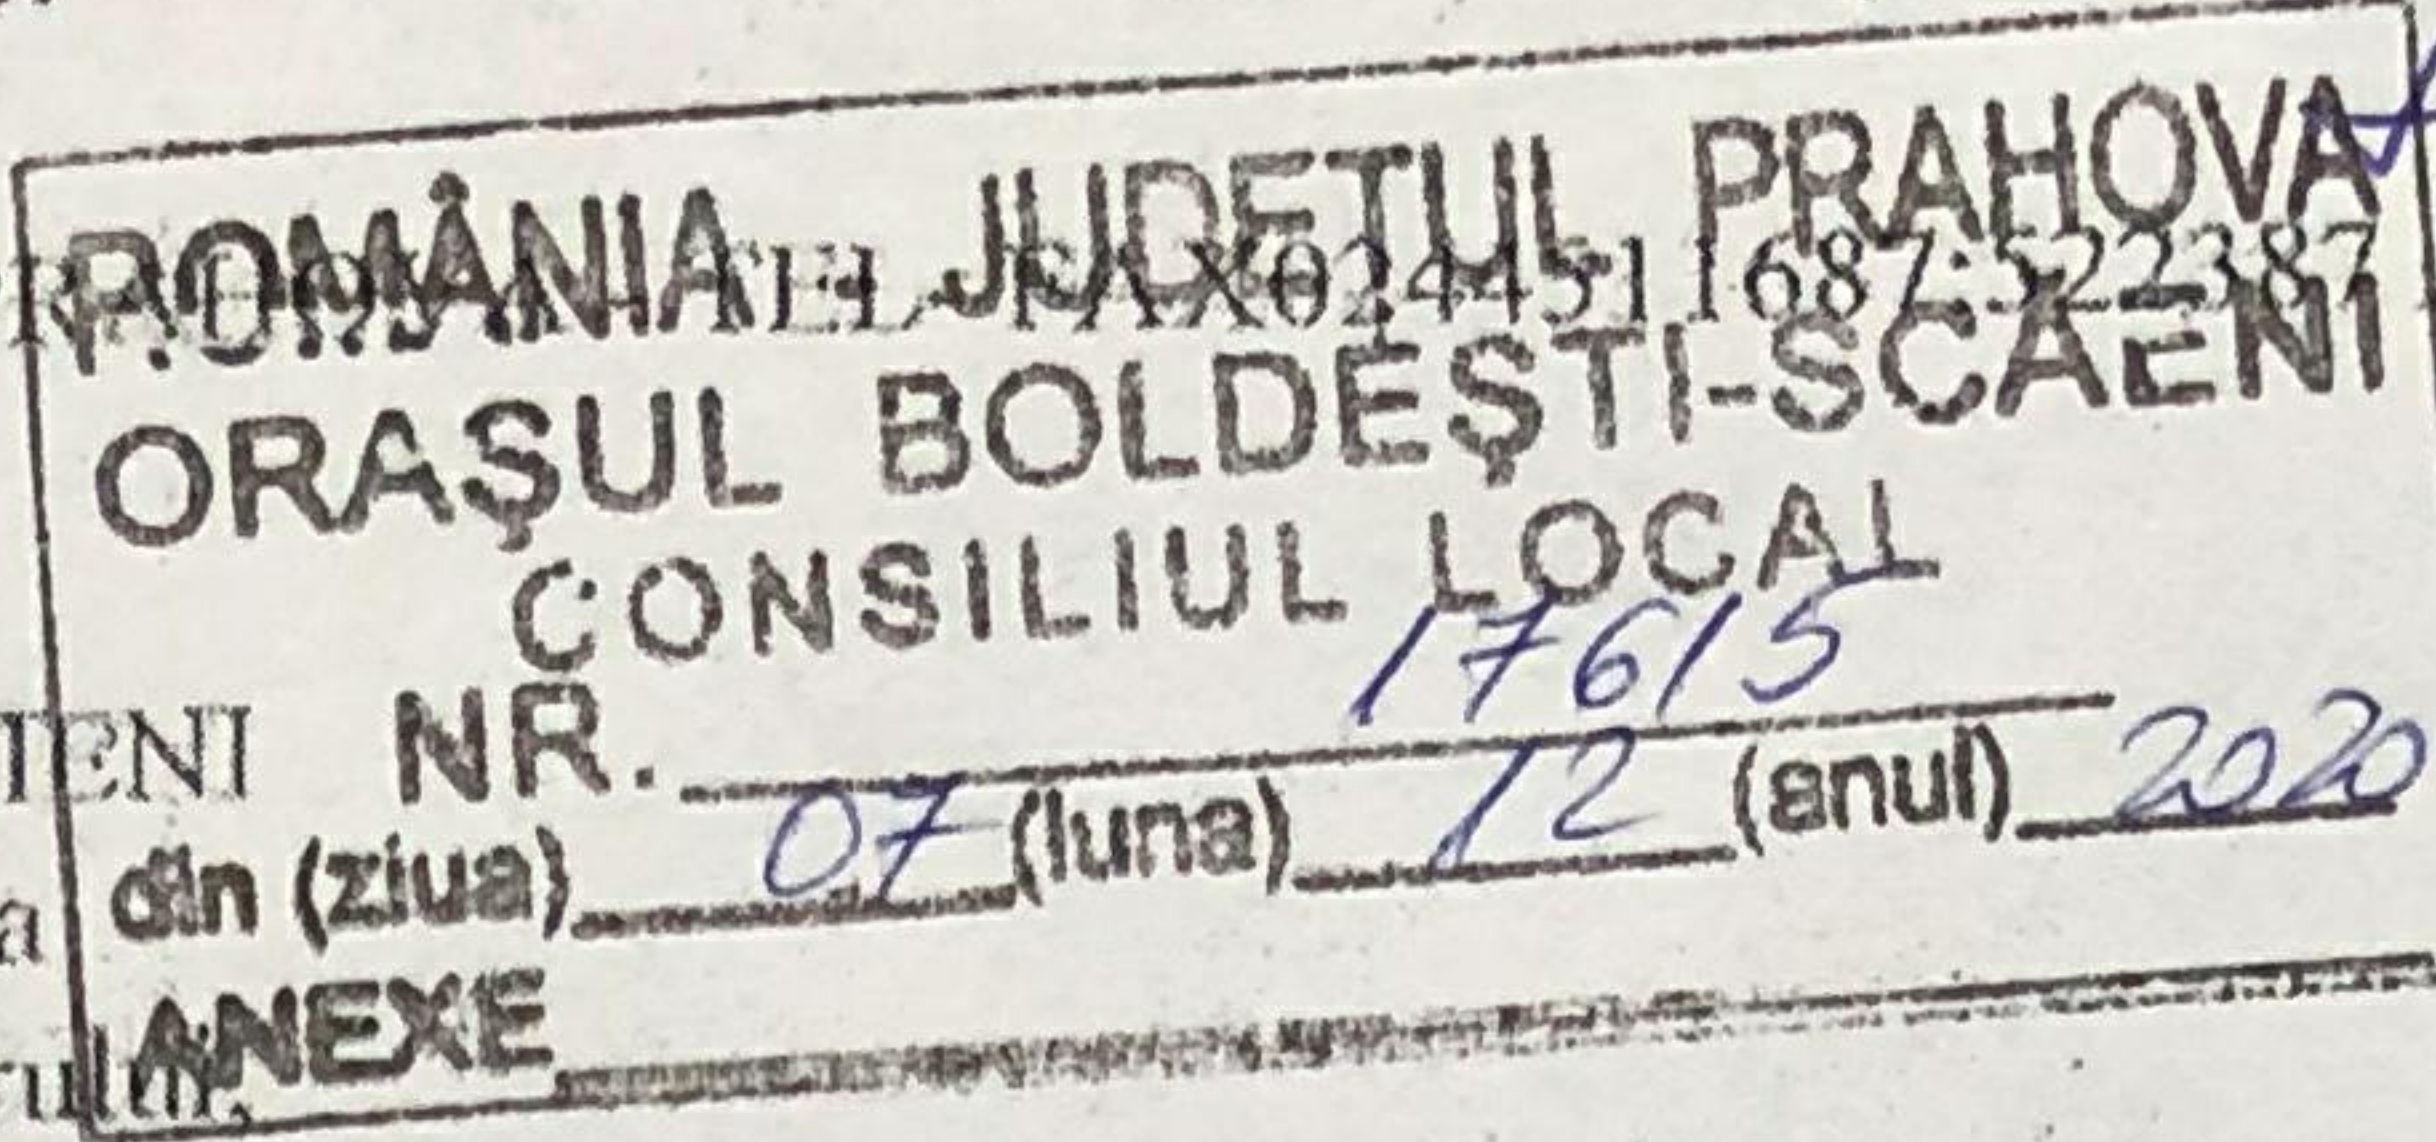

In atentie:

- Primaria orasului BOLDEȘTI SCĂENI
- Directia de Sanatate Publica Prahova
- Oficiul pentru Protectia Consumatoru

Te aștept
[Signature]

JOVILA CONSTRUCT PLOIESTI ANUNTA

**furnizarea alimentarii cu apa potabila cu
presiune redusa pe zonele inalte din Boldesti
– Scaieni in data de**

08.12.2020 incepand cu ora 5

JOVILA CONSTRUCT PLOIESTI va proceda la igenizarea si dezinfectia rezervorului de inmagazinare apa potabila din orasul BOLDEȘTI, astfel incat in zonele inalte se va furniza apa potabila cu presiune redusa.

Zonele afectate sunt: Calea Unirii, blocuri si str. Seciului.

In acest sens au fost luate urmatoarele masuri:

- Au fost informate autoritatile publice locale implicate si populatia afectata, cu informarea consumatorilor asupra restrictiilor si precautiilor ce se impun (consumul de apa imbuteliata, fierberea apei), sa nu consume primele cantitati de apa, indicandu-se ca apa sa fie lasata sa curga la robinet minimum 5 minute la reluarea distributiei.
- Se va efectua dezinfectia corespunzatoare a apei furnizate din statia Lipanesti -se va mari concentratia de clor rezidual liber la plecarea din statie cu 1,5 mg/l (capat de retea la valoarea de 0.5mg/l).
- Inainte de reluarea furnizarii apei potabile se va efectua dezinfectia retelei de distributie prin hiperclorinare; golirea si spalarea acesteia prin hidrantul situat la capat de retea.
- Se vor recolta probe de apa la repornire; rezultatul acestora va fi inaintat la ASP-Prahova.

Ne cerem scuze abonatilor pentru disconfortul creat, dar aceste lucrari sunt indispensabile pentru procesul de exploatare a serviciului public de alimentare cu apa potabila.

Va multumim pentru intelegere.

Intocmit,

Tudor Nicoleta, *[Signature]*

Director tehnic,

